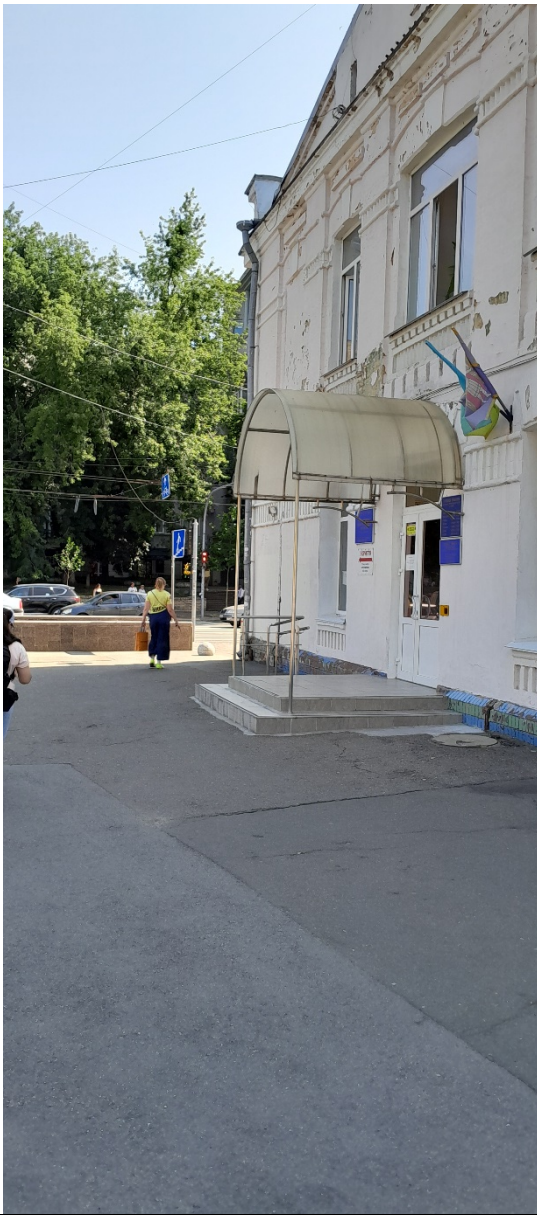


КАРТКА

безбар'єрності об'єкта фізичного оточення за результатами проведення  
оцінки ступеня безбар'єрності будівель і споруд

1. Найменування організації, установи, підприємства: Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Печерського району м. Києва
2. Назва об'єкта фізичного оточення \_\_\_\_\_
3. Адреса розташування:  
тип населеного пункту (місто/селище/село) місто  
назва населеного пункту Київ  
  
назва вулиці, бульвару, проспекту, провулку, площі тощо: вулиця Івана Мазепи  
номер будинку 2
4. Кількість поверхів 2
5. Форма власності (державна/комунальна/приватна) комунальна
6. Номер телефону, адреса електронної пошти для звернень громадян, посилання на веб-сайт управителя об'єкта (у разі наявності) \_\_\_\_\_  
т. 280 29 04, E-mail: pechpoll@ukr.net
7. Посилання на фото- та відеоматеріали \_\_\_\_\_
8. Дата проведення оцінки  
23.07.2025

| Критерії<br>безбар'єрності для<br>маломобільних<br>груп населення | Критичність* | Відповідність<br>критеріям** | Фотоматеріали та коментарі |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|----------------------------|
| 1. Шляхи руху до<br>будівлі або<br>споруди:                       |              |                              | Пішохідна зона             |

| Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення                                                                                                                       | Критичність* | Відповідність критеріям** | Фотоматеріали та коментарі                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) паркувальні місця для осіб з інвалідністю, завширшки не менше ніж 3,5 метра та завдовжки не менше ніж 5 метрів, розташовані на відстані не більше ніж 50 метрів від входу   |              | ні                        |  |
| 2) паркувальних місць для осіб з інвалідністю не менше ніж 10 відсотків загальної кількості (але не менше ніж одне місце), місця позначені дорожніми знаками та горизонтальною |              | ні                        | Чинним планом вулиці не передбачено паркувальні місця біля будівлі                   |

| Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення                                                                                                                                                           | Критичність* | Відповідність критеріям** | Фотоматеріали та коментарі |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------|
| розміткою із міжнародним символом доступності                                                                                                                                                                      |              |                           |                            |
| 3) поряд із входом облаштована велопарковка                                                                                                                                                                        |              | ні                        |                            |
| 4) ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвірток (за наявності) становить не менше ніж 0,9 метра у просвіті                                                                                         | висока       |                           | Не застосовується          |
| 5) ширина пішохідних доріжок із зустрічним рухом становить не менше ніж 1,8 метра                                                                                                                                  | висока       | так                       |                            |
| 6) покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів рівне (без вибоїн, без застосування як верхнього шару покриття насипних або крупноструктурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню осіб з інвалідністю на | висока       | так                       |                            |

| Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення                                                                                                          | Критичність* | Відповідність критеріям** | Фотоматеріали та коментарі |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------|
| кріслах колісних або із милицями)                                                                                                                                 |              |                           |                            |
| 7) пішохідні доріжки, що перетинаються, поєднані на одному спільному рівні, на таких доріжках відсутні перешкоди (антипаркувальні елементи, клумби, бордюри тощо) | висока       | так                       |                            |
| 8) у темну пору доби наявне вуличне штучне освітлення шляхів руху                                                                                                 |              | так                       |                            |
| 9) на прилеглий території та/або шляхах руху відсутні сходи або наявні сходи і пандус, а за необхідності — підймальні платформи, вертикальні підйомники тощо      | висока       | так                       |                            |
| 10) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків (на 1 метр довжини по горизонтальній площині не більше ніж 8 сантиметрів підйому), ширина пандуса — не      | висока       |                           | Не застосовується          |

| Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення                                                                                                                                                                                                                                          | Критичність* | Відповідність критеріям** | Фотоматеріали та коментарі |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------|
| менше ніж 1,2 метра у просвіті, уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу із поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу)                                    |              |                           |                            |
| 11) усі сходи в межах одного маршруту однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок, а також мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів) | висока       |                           | Не застосовується          |

| Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення                                                                                                                           | Критичність* | Відповідність критеріям** | Фотоматеріали та коментарі |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------|
| 12) перед перешкодами, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, а також паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга | висока       |                           | Не застосовується          |
| 13) у разі коли основний вхід є бар'єрним, до доступного входу спрямовують покажчики із міжнародним символом доступності                                                           |              |                           | Не застосовується          |
| 2. Вхідна група будівлі або споруди:                                                                                                                                               |              |                           |                            |

| Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення                                                                                                                                                                                                                | Критичність* | Відповідність критеріям** | Фотоматеріали та коментарі                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1) наявна зовнішня тактильна табличка, що містить основну інформацію про будівлю або споруду, найменування, години роботи, розміщена праворуч від входу на висоті 1,2—1,5 метра на стіні або в іншому місці залежно від архітектурних особливостей вхідної групи</p> |              | так                       |  |

| Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення                                                                                                              | Критичність* | Відповідність критеріям** | Фотоматеріали та коментарі                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 2) на вході відсутні сходи або наявні сходи і пандус, а за необхідності — підймальні платформи, вертикальні підйомники тощо                                           | висока       | так                       |  |
| 3) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків (на 1 метр довжини по горизонтальній площині не більше ніж 8 сантиметрів підйому), ширина пандуса — не менше ніж | висока       | так                       |                                                                                      |

| Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення                                                                                                                                                                                                                                         | Критичність* | Відповідність критеріям** | Фотоматеріали та коментарі |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------|
| 1,2 метра у просвіті, уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу із поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу)                                             |              |                           |                            |
| 4) усі сходи в межах одного маршруту однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок, а також мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів) | висока       | так                       |                            |
| 5) перед перешкодами, що                                                                                                                                                                                                                                                                         | висока       | ні                        |                            |

| Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення                                                                                                                      | Критичність* | Відповідність критеріям** | Фотоматеріали та коментарі |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------|
| становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, а також паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга                      |              |                           |                            |
| б) двері облаштовані спеціальним пристосуванням для фіксації дверних стулок у положенні “відчинено”                                                                           |              | ні                        |                            |
| 7) забезпечено візуальний контраст дверей, а за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено контрастне маркування кольором на висоті 1 метр — 1,5 метра |              | ні                        |                            |
| 8) ширина дверних отворів становить не менше ніж 0,9 метра у просвіті                                                                                                         | висока       | так                       |                            |
| 9) відсутні пороги, а за наявності — висота кожного                                                                                                                           | висока       | так                       |                            |

| Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення                                                                                                                                         | Критичність* | Відповідність критеріям** | Фотоматеріали та коментарі |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------|
| елемента порога не перевищує 2 сантиметрів, кути порогів заокруглені, у разі, коли елементи порога перевищують 2 сантиметри, між горизонтальними ділянками підлоги влаштовані скоси або пандус   |              |                           |                            |
| 10) наявний візуальний контраст порогів, колон, інших об'єктів і перешкод, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, а за відсутності — на них нанесено контрастне маркування кольором |              | так                       |                            |
| 11) глибина тамбурів становить не менше ніж 1,8 метра, ширина — не менше ніж 2,2 метра                                                                                                           |              | так                       |                            |
| 12) майданчик перед входом, а також пандус, сходи, підймальні пристрої для осіб з                                                                                                                |              | так                       |                            |

| Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення                                                                                                                                                                | Критичність* | Відповідність критеріям** | Фотоматеріали та коментарі |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------|
| інвалідністю захищені від атмосферних опадів навісом                                                                                                                                                                    |              |                           |                            |
| 13) відсутні перешкоди (решітка для витирання ніг із чарунками, розмір однієї із сторін якої становить більше ніж 1,5 сантиметра, рівень верху якої не збігається із рівнем підлоги) і перепади висоти підлоги на вході |              | так                       |                            |
| 14) прохід без турнікета, а за наявності — ширина проходу у просвіті становить не менше ніж 1 метр                                                                                                                      | висока       | так                       |                            |
| 3. Шляхи руху всередині будівлі або споруди, приміщення, де надається послуга, допоміжні приміщення:                                                                                                                    |              |                           |                            |
| 1) на шляхах руху осіб з інвалідністю відсутні сходи або наявні сходи і пандус, а за необхідності — підймальні                                                                                                          | висока       | так                       |                            |

| Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Критичність* | Відповідність критеріям** | Фотоматеріали та коментарі                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| платформи, вертикальні підйомники тощо                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                           |                                                                                      |
| <p>2) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків (на 1 метр довжини по горизонтальній площині не більше ніж 8 сантиметрів підйому), ширина пандуса — не менше ніж 1,2 метра у просвіті, уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу із поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу)</p> | висока       | так                       |  |
| <p>3) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок, а також мають контрастне</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | висока       | так                       |                                                                                      |

| Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення                                                                                                                          | Критичність* | Відповідність критеріям** | Фотоматеріали та коментарі |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------|
| маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів)        |              |                           |                            |
| 4) перед перешкодами, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, а також паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга |              | ні                        |                            |
| 5) забезпечено візуальний контраст дверей, а за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено контрастне маркування кольором на висоті 1 метр — 1,5 метра     |              | ні                        |                            |
| 6) ширина дверних отворів становить                                                                                                                                               | висока       | так                       |                            |

| Критерії<br>безбар'єрності для<br>маломобільних<br>груп населення                                                                                                                                                                                                                               | Критичність* | Відповідність<br>критеріям** | Фотоматеріали та коментарі |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|----------------------------|
| не менше ніж<br>0,9 метра у просвіті                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                              |                            |
| 7) відсутні пороги,<br>а за наявності —<br>висота кожного<br>елемента порога не<br>перевищує<br>2 сантиметрів, кути<br>порогів<br>заокруглені, у разі,<br>коли елементи<br>порога<br>перевищують<br>2 сантиметри, між<br>горизонтальними<br>ділянками підлоги<br>влаштовані скоси<br>або пандус | висока       | так                          |                            |
| 8) наявний<br>візуальний<br>контраст порогів,<br>колон, інших<br>об'єктів і<br>перешкод, що<br>становлять<br>небезпеку для осіб<br>з порушенням<br>зору, а за<br>відсутності — на<br>них нанесено<br>контрастне<br>маркування<br>кольором                                                       |              | так                          |                            |
| 9) шляхи руху<br>оснащені засобами<br>орієнтування та<br>інформування для<br>осіб з порушенням<br>слуху (зокрема                                                                                                                                                                                | висока       | ні                           |                            |

| Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення                                                                                                                                                                                                                        | Критичність* | Відповідність критеріям** | Фотоматеріали та коментарі                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| інформаційні термінали, екрани, табло із написами у вигляді рухомого рядка, пристрої для забезпечення інформування в текстовому або відеоформаті, перекладу на жестову мову, спеціальні персональні прилади для підсилення звуку), що відповідають вимогам державних стандартів |              |                           |                                                                                                                              |
| 10) на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів або горизонтальних перешкод і таких, що виступають над поверхнею підлоги (конструкції, бордюри, пороги тощо)                                                                                                             | висока       | так                       |                                                                                                                              |
| 11) у туалетах загального користування (за наявності) (окремо для чоловіків і жінок) облаштовано універсальну кабінку, де                                                                                                                                                       | висока       | ні                        | Пам'ятка архітектурної спадщини місцевого значення (Охоронний договір на пам'ятку культурної спадщини № 4073 від 08.05.2019) |

| Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення                                                                                                                                                                    | Критичність* | Відповідність критеріям** | Фотоматеріали та коментарі |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------|
| забезпечено вільний простір для маневрування крісла колісного завдовжки та завширшки не менше ніж 1,5 метра                                                                                                                 |              |                           |                            |
| 12) окремі санітарно-гігієнічні приміщення (із окремим входом) обладнані аварійною (тривожною) сигналізацією із урахуванням осіб з порушеннями зору та слуху, привод якої розташовано на висоті 0,8—1,1 метра від підлоги   |              | ні                        |                            |
| 13) санітарно-гігієнічні та інші допоміжні приміщення, які є доступними для маломобільних груп населення, позначено інформаційними табличками з міжнародним символом доступності і написом, що продубльовано шрифтом Брайля |              | ні                        |                            |

| Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення                                                                                                        | Критичність* | Відповідність критеріям** | Фотоматеріали та коментарі |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------|
| 14) шляхи і напрямки руху, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним символом доступності                                             |              | ні                        |                            |
| 15) місце розташування пандуса (за наявності) позначено міжнародним символом доступності                                                                        |              | ні                        |                            |
| 16) на вході/виході встановлено план-схему будівлі, що містить інформацію про розташування приміщень, де надаються послуги, на висоті 1,2—1,6 метра від підлоги | висока       | так                       |                            |
| 17) наявна мнемосхема приміщення та шляхів руху із дублюванням інформації шрифтом Брайля, яка розміщена під кутом 20—30 градусів від                            |              | ні                        |                            |

| Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення                                                                                                                                                                                | Критичність* | Відповідність критеріям** | Фотоматеріали та коментарі |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------|
| горизонтальної площини, а нижній край якої розташовано на висоті 0,9 метра від підлоги, до якої веде тактильна смуга                                                                                                                    |              |                           |                            |
| 18) освітленість (рівень освітлення) забезпечує безпечний прохід у коридорах і приміщеннях, зокрема на сходах, сприяє орієнтуванню                                                                                                      | висока       | так                       |                            |
| 19) в аудиторіях і кабінетах створено освітленість (рівень освітлення), що дає змогу побачити обличчя людини, що розмовляє, і прочитати по губах сказане нею та/або побачити і розрізнити рухи рук людини, яка використовує мову жестів | висока       | так                       |                            |
| 20) у приміщенні, де надаються послуги, на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів або горизонтальних                                                                                                                           |              | так                       |                            |

| Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення                                                                                                                            | Критичність* | Відповідність критеріям** | Фотоматеріали та коментарі |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------|
| перешкод і таких, що виступають над поверхнею підлоги (конструкції, бордюри, пороги тощо)                                                                                           |              |                           |                            |
| 21) ширина вільного від перешкод шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях становить не менше ніж 1,8 метра — за умови зустрічного руху                                         | висока       | так                       |                            |
| 22) ширина проходу у приміщенні із обладнанням і меблями становить не менше ніж 1,2 метра                                                                                           | висока       | так                       |                            |
| 23) висота столів, стійок, пониженої секції рецепції становить 0,74—0,8 метра із вільним простором під стільницею заввишки не менше ніж 0,7 метра та завглибшки не менше 0,48 метра |              | ні                        |                            |
| 24) шляхи евакуації та інформація про них є доступними для осіб з інвалідністю,                                                                                                     |              | так                       |                            |

| Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення                                                                                                                                                   | Критичність* | Відповідність критеріям** | Фотоматеріали та коментарі |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------|
| насамперед осіб з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору чи слуху                                                                                                       |              |                           |                            |
| 25) пристрої сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптовані для сприйняття особами з інвалідністю, насамперед особами з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору чи слуху | висока       | так                       |                            |
| 4. Вертикальні шляхи руху всередині будівлі або споруди (заввишки 2 поверхи і більше):                                                                                                                     |              |                           |                            |
| 1) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок, а також мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування                     |              | так                       |                            |

| Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення                                                                                                                                                                                                                 | Критичність* | Відповідність критеріям** | Фотоматеріали та коментарі                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів)                                                                                                                                                                   |              |                           |                                                                                                                              |
| 2) паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга                                                                                                                                                                       |              | ні                        |                                                                                                                              |
| 3) у разі розташування приміщень, де надаються послуги, або допоміжних приміщень вище першого поверху будівлі або споруди обладнані ліфтом, ескалатором, підйомником тощо, доступними для користування осіб з інвалідністю, що відповідають вимогам державних стандартів |              | Не застосовується         | Пам'ятка архітектурної спадщини місцевого значення (Охоронний договір на пам'ятку культурної спадщини № 4073 від 08.05.2019) |
| 4) ширина дверей ліфта у просвіті становить не менше ніж 0,9 метра, ширина кабіни —                                                                                                                                                                                      |              |                           |                                                                                                                              |

| Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення                                                                                         | Критичність* | Відповідність критеріям** | Фотоматеріали та коментарі |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------|
| 1,1 метра, глибина кабіни — 1,4 метра                                                                                                            |              |                           |                            |
| 5) висота розташування зовнішніх і внутрішніх кнопок керування ліфтом 0,85—1,1 метра від підлоги                                                 |              |                           |                            |
| 6) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом і голосовим повідомленням про номер поверху                          |              |                           |                            |
| 7) під час зупинки ліфта рівень його підлоги залишається урівень із підлогою поверху (допускається відхилення не більше ніж на 2 сантиметри)     |              |                           |                            |
| 8) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, подані збільшеним шрифтом та в контрастному співвідношенні кольорів, продубльовані в тактильному |              |                           |                            |

| Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення                                                               | Критичність* | Відповідність критеріям** | Фотоматеріали та коментарі |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------|
| вигляді і шрифтом Брайля                                                                                               |              |                           |                            |
| 9) навпроти дверей ліфта наявна інформація про номер поверху                                                           |              |                           |                            |
| 10) у разі відсутності ліфта забезпечено можливість для надання послуги маломобільним групам населення на 1-му поверсі | висока       | так                       |                            |

Висновок\*\*\*: об'єкт є бар'єрним

Кількість осіб з інвалідністю в організації, установі, на підприємстві

Кількість осіб серед працюючих

| Осіб з інвалідністю | З них                             |                   |                    |                                    |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|
|                     | пересуваються на кріслах колісних | з порушенням зору | з порушенням слуху | мають інші функціональні порушення |
| Жінки               | 0                                 | 0                 | 0                  | 4                                  |
| Чоловіки            | 0                                 | 0                 | 0                  | 1                                  |
| Усього              | 0                                 | 0                 | 0                  | 5                                  |

| Кількість осіб з інвалідністю серед відвідувачів/клієнтів/тих, хто навчається з початку року (у разі наявності) |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Жінки                                                                                                           | 20 |
| Чоловіки                                                                                                        | 14 |
| Усього                                                                                                          | 34 |

\* Критичність — рівень важливості показника, який вказує на наявність елемента доступності, без якого об'єкт не зможуть відвідати маломобільні групи населення.

\*\* У графі “Відповідність критеріям” зазначається:

“так” — у разі, коли елемент будівлі або споруди відповідає опису та параметрам критерію безбар'єрності;

“ні” — у разі, коли елемент будівлі або споруди не відповідає опису та параметрам критерію безбар'єрності;

“не застосовується” — у разі, коли в наявній конструкції будівлі або споруди відсутній елемент, якого стосується опис (наприклад, якщо на шляху руху відсутні сходи, відсутні перепади висот, то в рядку, який стосується параметрів пандусу, зазначається “не застосовується”). Такий критерій безбар'єрності не враховується під час підрахунку.

\*\*\* У висновку щодо оцінки ступеня безбар'єрності зазначається один із таких варіантів:

“об'єкт є безбар'єрним” — у разі, коли забезпечено відповідність всім, без винятку, критеріям безбар'єрності;

“об'єкт є частково безбар'єрним” — у разі, коли забезпечено відповідність лише критеріям безбар'єрності із високою критичністю (за умови, що в усіх критеріях із високою критичністю “так”, а в одному і більше інших критеріях “ні”, такий об'єкт вважається частково безбар'єрним);

“об'єкт є бар'єрним” — у разі, коли не забезпечено відповідність критеріям безбар'єрності (наприклад, якщо в одному із критеріїв із високою критичністю зазначено “ні”, такий об'єкт вважається бар'єрним).

Управитель об'єкта

Ольга ОСТАПЕНКО